


INSTALACIÓN DE EXTERIORES

Según el Reglamento de Instalaciones interiores y medidores de gas DS 66

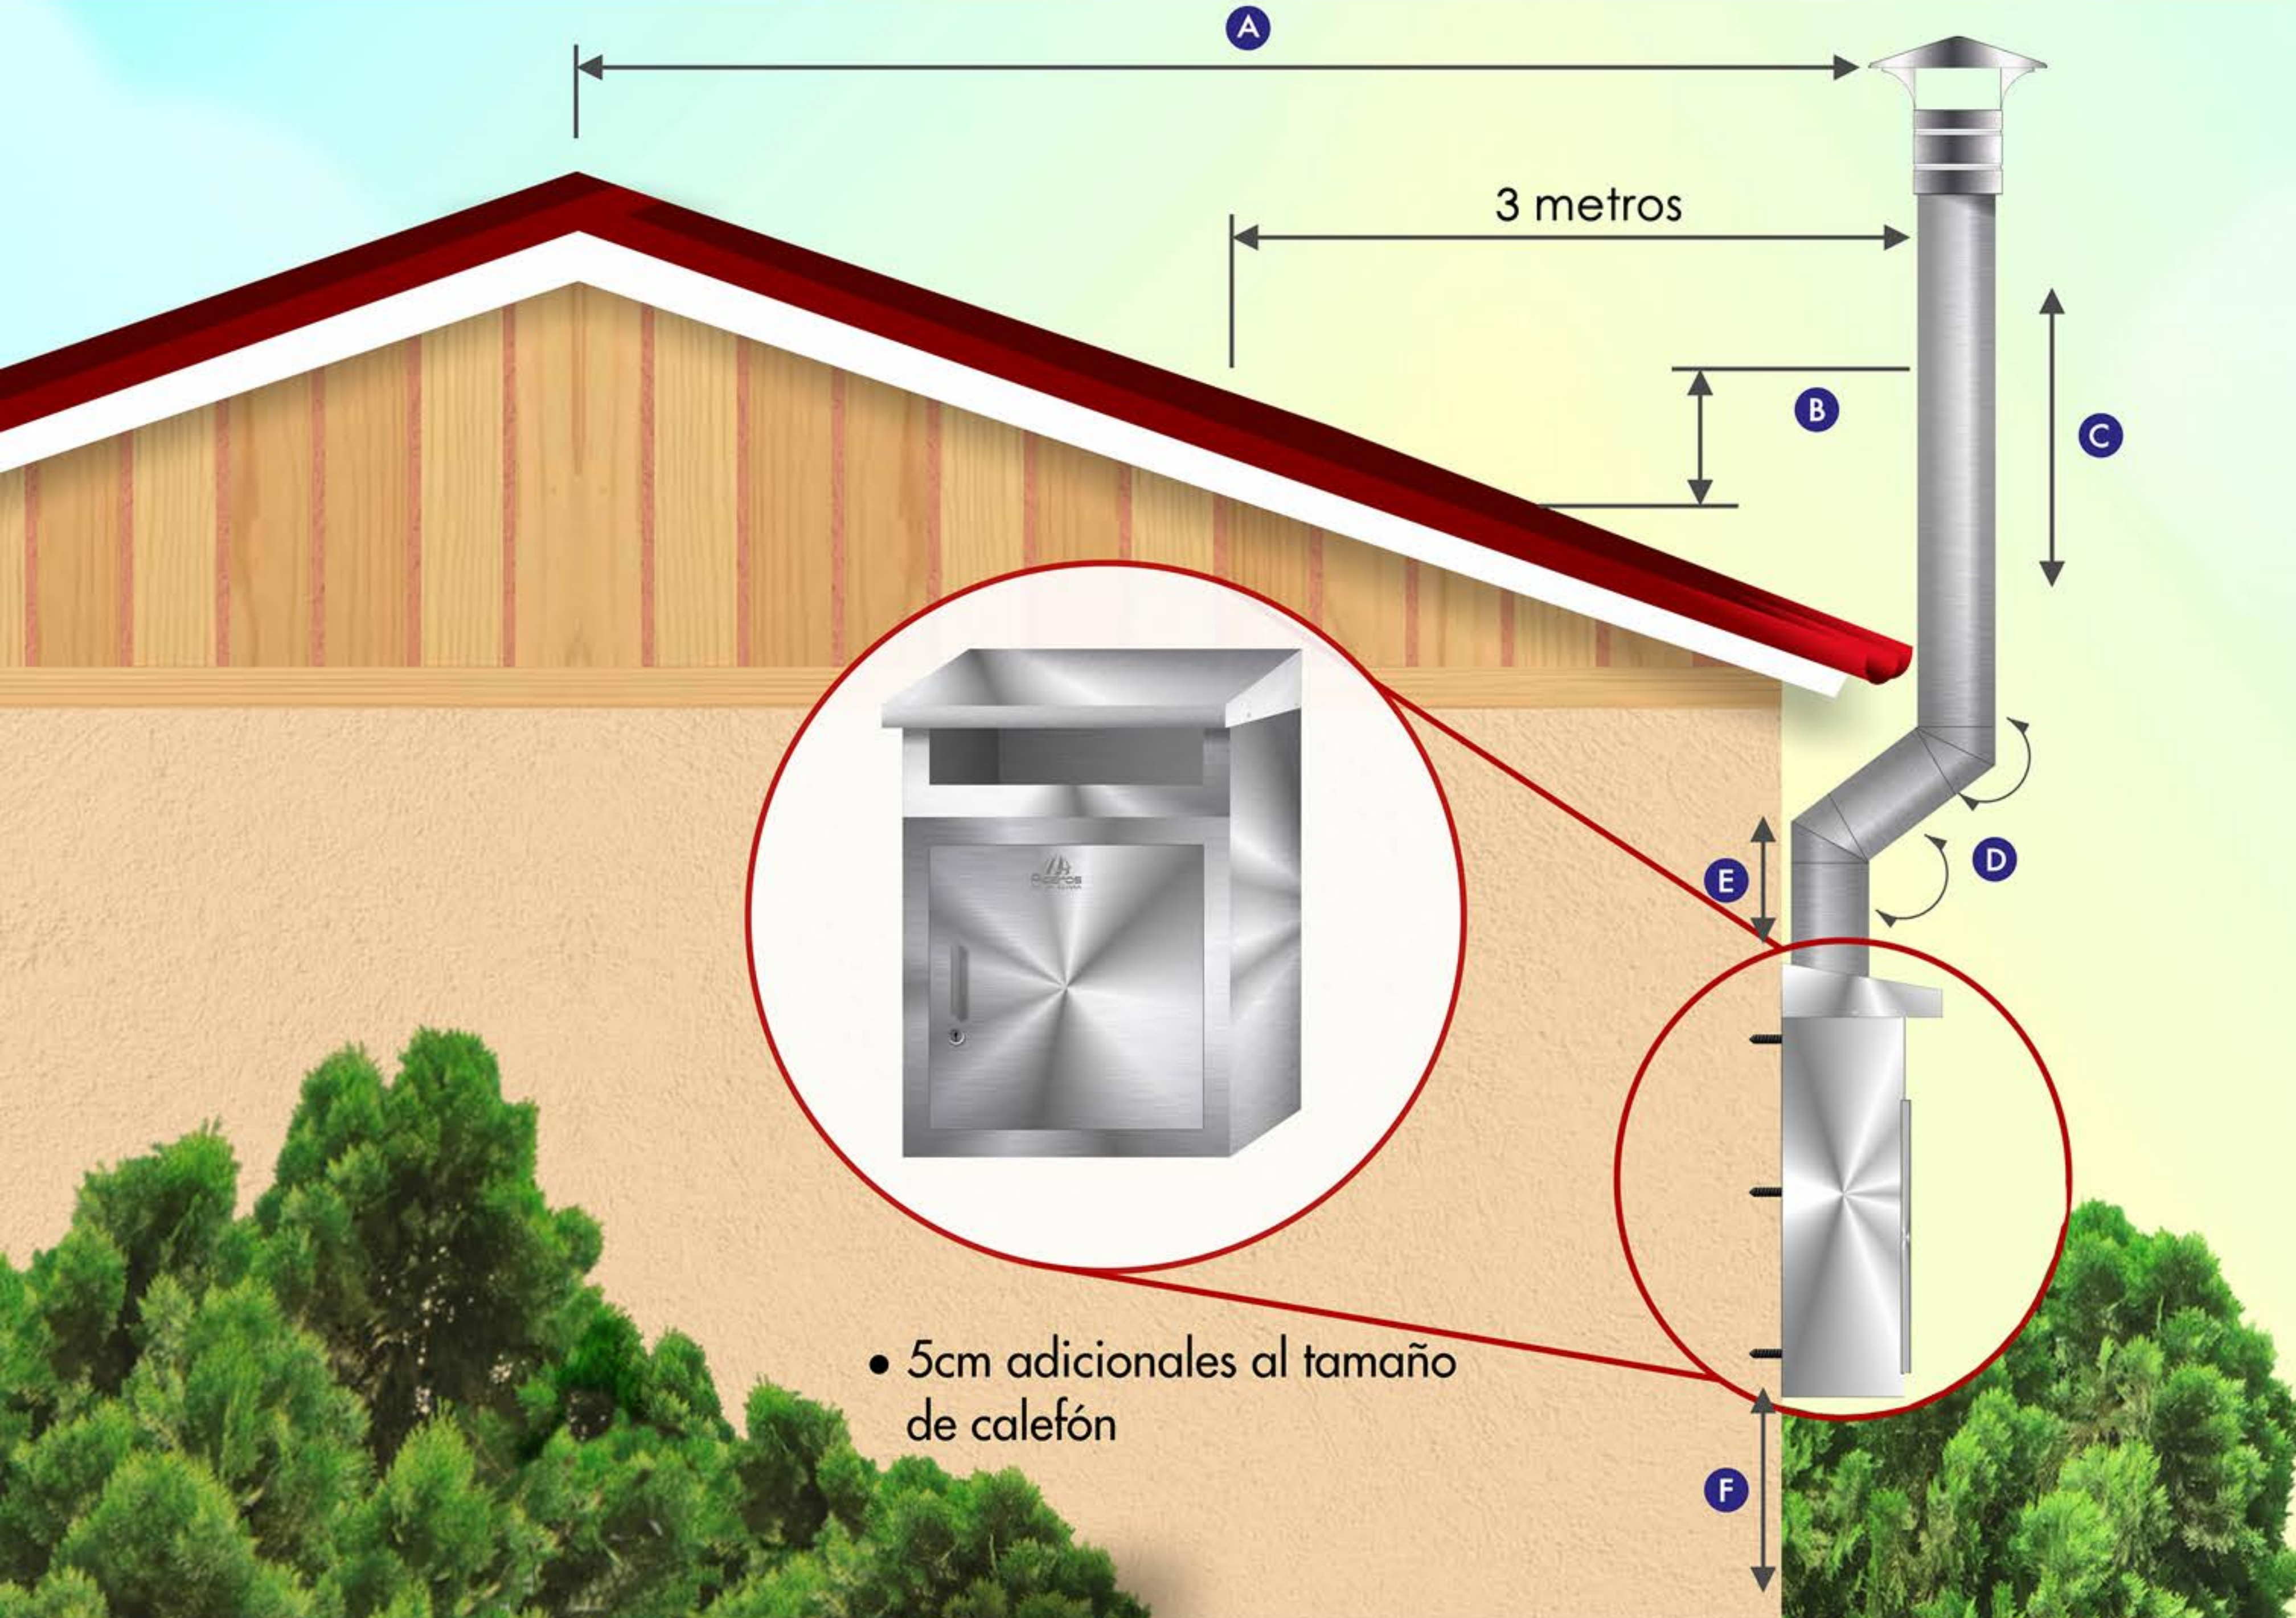

MEDIDAS Y DISTANCIAS REQUERIDAS

- | | |
|----------|----------------|
| A | 3 Metros o Más |
| B | 60 cm |
| C | 90 cm |
| D | Codos 45° |
| E | 30 - 40 cm |
| F | 1.20 metros |